



ที่ ขพ ๕๒๕๑๐/ มทพ.

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
ถนนวงศ์วานิช ขพ ๘๖๒๑๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แบบตรวจแนะนำให้แก่ไขปรับปรุงระบบระบายอากาศ

เรียน นายอิทธิพล รัตนกิจโกศล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานฯ

๑ ฉบับ

ตามที่ เจ้าหน้าทีเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารตามคำร้องทั่วไป เรื่อง กลิ่นบูหรือจากสมาคมสนุกเกอร์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๔.๑๐ น. ปรากฏว่า ภายในอาคารมีลักษณะโล่ง มีโต๊ะสนุกเกอร์วางเรียงกัน จำนวน ๔ โต๊ะ และมีการติดตั้งพัดลม ระบายอากาศ จำนวน ๒ ตัว บริเวณผนังด้านหลังอาคาร โดยขณะเข้าตรวจสอบยังไม่เปิดให้บริการและไม่พบเจ้าของอาคาร แต่ได้พบกับผู้ดูแล จากการสอบถามจะเปิดให้บริการเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบเอกสารไขข้อข้องใจ จัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฎหมายให้แก่ผู้ดูแล และแนะนำให้สร้างกฏห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร นั้น

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายอากาศ เพื่อมิให้มีอากาศเสีย(กลิ่นบูหรือ) ออกสู่ภายนอกอาคาร รวมทั้งในกรณีการสูบบุหรี่ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยทางเทศบาลฯ ได้ให้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระชัย เตือนวิระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

๑๑ สิงหาคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๗๗๖๕-๖๒๕๐ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑

ร่าง.....	พิมพ์.....
ทาน.....	ตรวจ.....
๒๗.๖.๒๕	

เลขที่ ๑/๒๕๖๕



แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หน่วยงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โทร ๐-๗๗๖๕-๖๒๘๙ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑

๑. วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ชื่อเจ้าของ/ผู้ครอบครอง นายอิทธิพล รัตนกิจโกศล
๓. สถานที่ประกอบการ ชื่อ สมาคมส่งเสริมการเกษตร  
กิจการ(ประกอบการ) โต๊ะสนุกเกอร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๔. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ประเด็นปัญหาที่ร้องเรียน มีการเปิดให้บริการเล่นสนุกเกอร์ และมีการสูบบุหรี่ภายในอาคาร ซึ่งใช้ระบบดูดอากาศภายในออกเพื่อให้อากาศถ่ายเท อากาศเสียดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนรอบข้างตามคำร้องทั่วไป เลขที่รับ ๓๓๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. โดยประมาณ พบว่า ภายในอาคารมีลักษณะโล่ง มีโต๊ะสนุกเกอร์วางเรียงกัน จำนวน ๔ โต๊ะ และมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๒ ตัว บริเวณผนังด้านหลังอาคาร ขณะตรวจสอบไม่พบที่มีการเปิดให้บริการ หรือมีผู้มาเล่นสนุกเกอร์

๕. ข้อแนะนำ (เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)

ให้เจ้าของอาคารแก้ไขปรับปรุงระบบระบายอากาศมิให้มีอากาศเสีย(กลิ่นบุหรี่) และเสียง ออกมาสู่สาธารณะรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานฯ นี้ และในกรณีการสูบบุหรี่ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๖. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือข้อโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๗ วัน

คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

ลงชื่อ.....  
(นายจิววัฒน์ โพรธารส)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวจันทิมา ศรเกษตรริน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ




ลงชื่อ.....  
(นางสาวเนตรนรินทร์ เสวตวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพิชยาณิษฐ์ วิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตรวจสอบเหตุโรงเรียนกัลยาณีจากโต๊ะสนุกเกอร์  
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. โดยประมาณ

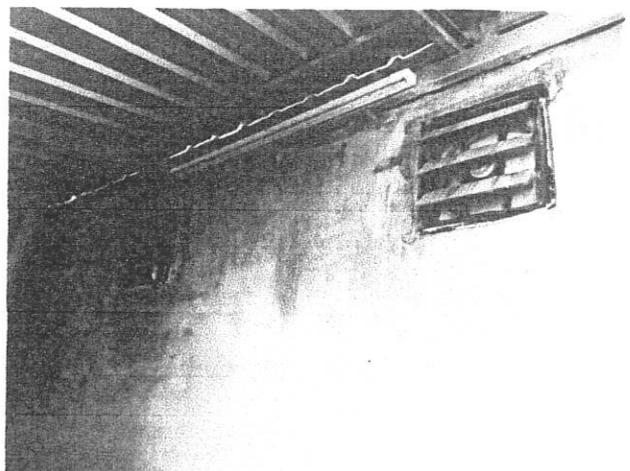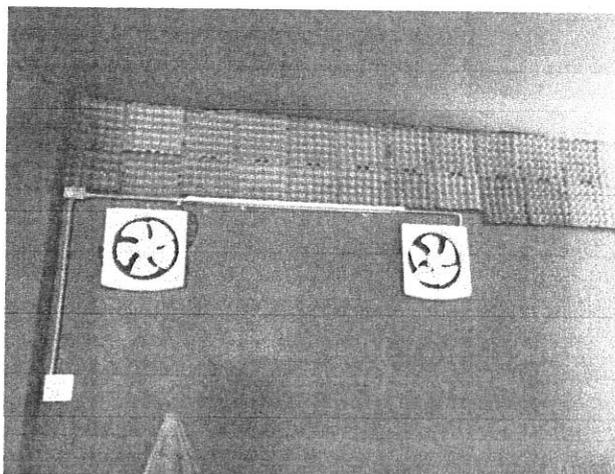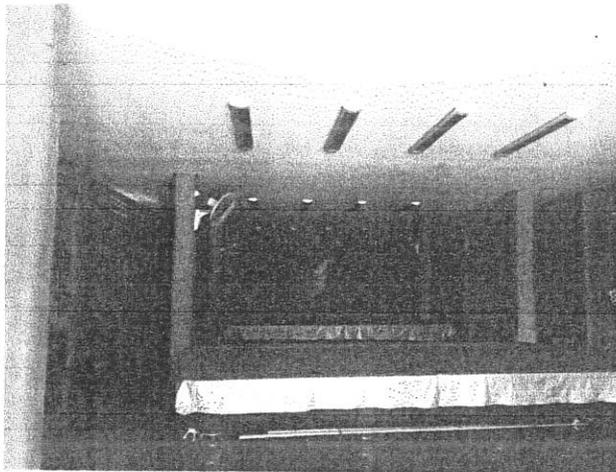



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ขพ ๕๒๙๑๐ / ๙๙๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ นายศิริ สิริพิพากุล อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๐/๒๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร ได้ยื่นคำร้องทั่วไป เรื่อง กลิ่นบูดหึ่งจากสมาคมสนุกเกอร์ โดยมีการให้บริการเล่นสนุกเกอร์ และมีการสูบบุหรี่ภายในอาคาร ซึ่งใช้ระบบดูดอากาศภายในออกเพื่อให้อากาศถ่ายเท อากาศเสียดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนรอบข้าง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ประกอบด้วย นายจิรวัดน์ โพธารส ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ, นางสาวเนตรนรินทร์ เสวตวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, นางสาวพิชยาณิรินทร์ วิวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ศรีเกษตริณ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รวมจำนวน ๔ คน ได้ร่วมตรวจสอบอาคารดังกล่าว พบว่า ภายในอาคารมีลักษณะโล่ง มีโต๊ะสนุกเกอร์วางเรียงกัน จำนวน ๔ โต๊ะ และมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๒ ตัว บริเวณผนังด้านหลังอาคาร โดยขณะเข้าตรวจสอบยังไม่เปิดให้บริการและไม่พบเจ้าของอาคาร แต่ได้พบกับผู้ดูแล จากการสอบถามจะเปิดให้บริการเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบเอกสารไขข้อข้องใจ จัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฎหมายให้แก่ผู้ดูแล และแนะนำให้สร้างกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร

### ๓. ข้อควรพิจารณา

เพื่อให้การออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เห็นควรเชิญ

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ๑. นายวีระชัย เตือนวีระเดช  | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต  |
| ๒. นายสมศักดิ์ ศุทธิวิโรจน์ | ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต   |
| ๓. นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  |
| ๔. นายอุกฤต มอดตะคุ         | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองช่าง                   |
| ๕. นายวิรัตน์ เชื้อขั่ง     | ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๖. นายจิรวัดน์ โพธารส       | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ  |
| ๗. นายนิพัฒน์ บำรุงผล       | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                      |
| ๘. นางสาวจันทิมา ศรีเกษตริณ | ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ   |

/ประชุม...

ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิริวิโรจน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวจันทิมา ศรีเกษตรริน)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ



(นายวิรัตน์ เชื้อช้าง)

สัปดาห์ชำนาญการ วิชาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

เขียน นายกฤษศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เก็บพิจารณา

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ



(นายกฤษศมนตรี วงศ์พิทยพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ชอบ - ดำเนินการ



(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

30 มิ.ย. 2565